



한국소방산업기술원

17088 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로 331
Tel : 031-289-2700 Fax : 031-287-9064~5
www.kfi.or.kr

의뢰 시험 성적서

제1710519호

- 신청인
 - 업체명 : 주식회사 가스디엔에이 (대표자 고성운)
 - 주 소 : 인천광역시 부평구 부평대로 283, B동 602호 (청천동, 부평 우림라이온스밸리)
- 시료명 : 광전식 감지기(DC 24 V, 2종, 비축적형)
- 접수일자 및 접수번호 : 2017. 12. 19. / 제1710519호
- 시험결과

시험항목	시험기준	시료번호	시험결과		비고
			작동시험(s)	부작동 시험(s)	
제19조 (광전식 감지기의 감도시험)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 작동시험 1 m당 감광율 15%인 농도의 연기를 포함하는 풍속이 (20 ~ 40) cm/s의 기류에 투입하는 경우 비축적형인 것은 30초 이내에서 작동하고, 축적형은 30초 이내에서 감지한 후 공칭측정시간 ±5 범위에서 화재신호를 발신할 것 ○ 부작동시험 1 m당 감광율 5%인 농도의 연기를 포함하는 풍속 (20 ~ 40) cm/s의 기류에 투입하는 경우 5분 이내에는 작동하지 아니할 것 	# 1	3	4	• 2종

용 도 : 자체참고용

시험조건 : 온도 (20.6 ± 2.0) °C, 습도(50 ± 4) % R.H.

시험방법 : 「감지기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」 제19조에 의한 시험결과임

5. 시험담당자 : 시험인증부 이승희 (연락처 : 031-289-2817)


2017년 12월 27일

한국소방산업기술원 원장



비고 : 1. 위 시험결과는 의뢰자가 제시한 시료 및 시료명으로 시험한 결과로서 전체 제품에 대한 품질보증을 하지는 않습니다.
 2. 이 성적서는 당 기술원의 승인 없이 홍보, 광고, 선전, 소송 및 법적요건으로 사용할 수 없으며, 용도 이외의 사용을 금합니다.

시 료 사 진

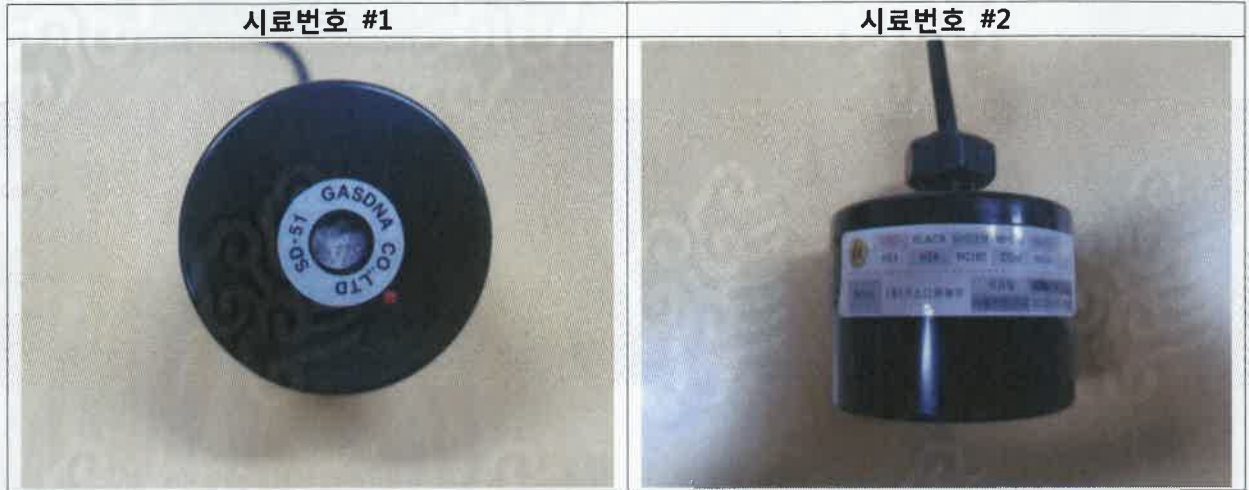

끝.



복사본 COPY

복사본 COPY